



**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ**

**БОРЗНЯНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІНЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ**

вул. Червоних партизан 22, м.Ічня, 16700, тел. (04633) 2-19-36,
телефакс 2-19-36,

E-mail: E-mail: ichn_ses@ne.cg.ukrtel.net

web: <http://ichnya-ses.ru.gg/>,

24.06.2014р. вих. № 253

Начальнику КП ВКГ «Ічень»
Царенку І.Г.

Заступник начальника Борзнянського МУГУ ДСЕСУ у Чернігівській області Христюк В.М. погоджує нормативи по залізу у питній воді до $1,0 \text{ мг/дм}^3$; по жорсткості у питній воді до $10,0 \text{ мг/дм}^3$; по марганцю у питній воді до $0,5 \text{ мг/дм}^3$, артсвердловини с. Іржавець по вул. Шкільна, згідно таблиці 1, Додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною». (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Заступник начальника Борзнянського МУГУ ДСЕСУ
У Чернігівській області

В.М.Христюк



Міністерство охорони здоров'я України
**ІЧНЯНСЬКА РАЙОННА
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СТАНЦІЯ**

16700, м. Ічня, вул. Червоних партизан, 22
Р/р 35217001000652 УДК Чернігівської обл.,
МФО 853592 код 05388374, тел. (04633) 2-19-36,
телефакс 2-19-36

22 травня 2012 року № 618

**КП ВКГ «Ічень»
м. Ічня
вул. Войкого, 1А
Книшу Г.П.**

В.о. головного державного санітарного лікаря Ічнянського району Христюк В.М. Ічнянської районної санітарно-епідеміологічної станції погоджує норматив по хлоридах у питній воді до 350 мг/дм³ згідно таблиці 1. Додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10).



**В.о. головного державного санітарного
лікаря Ічнянського району**

В.М.Христюк



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

БОРЗНЯНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІНЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

вул. Червоних партизан 22, м.Ічня, 16700, тел. (04633) 2-19-36, телефакс 2-19-36,

E-mail: E-mail: ichn_ses@ne.cg.ukrtel.net

web: <http://ichnya-ses.ru.gg/>,

25.08.2015р. № 12.6- 287

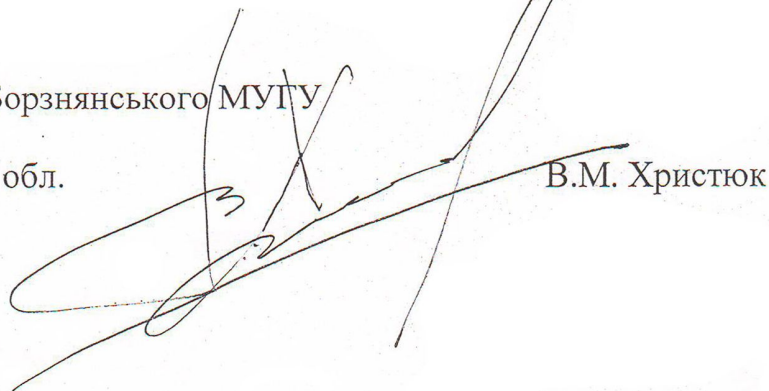
Начальнику КП ВКГ «Ічень»
Царенку І.Г.

Заступник начальника Борзнянського МУГУ ДСЕС у Чернігівській області Христюк В.М. погоджує нормативи по залізу у питній воді до 1 мг/дм.³; по аміаку питній воді до 2.6 мг/дм.³; по кольоровості у питній воді до 35 градусів, свердловин с. Южне по вул. Шевченка, згідно таблиці 1, Додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною». (ДСанПіН 2.2.4-171-10).



Заступник начальника Борзнянського МУГУ

ДСЕСУ у Чернігівській обл.


В.М. Христюк